


INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ADDRESSABLE DETECTOR BASE STROBE EN54-23 C CATEGORY.

MODEL:
**MI-BGL-PC-I
(C-3-8.5)**

Detector Base Strobe
Red Flash, Pure White Body, Clear Lens, Isolation

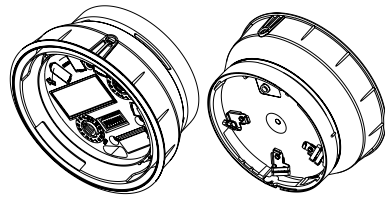

GENERAL

(ENG) The range is used in analogue addressable fire alarm systems.

These devices must only be connected to control panels that use a compatible proprietary analogue addressable communication protocol. The Integrated Detector Base Strobe accepts a Series 200 Advanced detector. (Consult the panel instructions to confirm compatibility).

Note: if the control equipment is not capable of taking over 99 module addresses, a fault condition will be generated for every address over 99.

For specification refer to document SP20-3250 available on request.

(FRE) La plage est utilisée dans les systèmes analogiques d'alarme incendie adressables. Ces dispositifs ne doivent être connectés qu'à des panneaux de commande qui utilisent un protocole de communication adressable analogue exclusif compatible. De base de détecteur intégré accepte un détecteur avancé de la série 200. (Consultez les instructions du panneau pour confirmer la compatibilité.)

Remarque : si l'équipement de commande n'est pas capable d'accepter plus de 99 adresses de modules, une situation de défaut sera générée pour chaque adresse au-dessus de 99. Pour connaître les caractéristiques de l'isolateur, reportez-vous au document SP20-3250 disponible sur demande.

(GER) Diese Produktgruppe wird in analogen adressierbaren Feueralarmsystemen verwendet. Diese Geräte dürfen nur mit Steuertafeln verbunden werden, die ein kompatibles proprietäres analoges adressierbares Kommunikationsprotokoll verwenden. Der Integrated Detector Base nimmt einen Detektor der Reihe „200 Advanced“ auf. (Prüfen Sie die Kompatibilität in den Anweisungen zur Steuertafel.) Hinweis: Ist das Steuergerät nicht in der Lage, mehr als 99 Moduladressen zu verarbeiten, wird bei jeder Adresse, die diese 99 überschreitet, ein Fehlerzustand erstellt.

Die Isolatorspezifikation finden Sie im Dokument SP20-3250, das auf Anfrage zur Verfügung steht.

(ITA) La gamma è utilizzata in sistemi antincendio analogici e indirizzabili.

Questi dispositivi devono essere collegati unicamente a pannelli di controllo compatibili.

La strobo con rilevatore integrato accetta un rilevatore della serie 200 Advanced. (Consultare le istruzioni relative al pannello per confermare la compatibilità).

Nota: se l'apparecchiatura di controllo non riesce a gestire oltre 99 indirizzi del modulo, si genererà una condizione di guasto per ogni indirizzo successivo al 99.

Per le specifiche dell'isolatore fare riferimento al documento SP20-3250 disponibile su richiesta.

(SPA) El alcance se utiliza en sistemas direccionables analógicos de alarma de incendios.


Estos dispositivos solo deben conectarse a paneles de control que utilicen un protocolo de comunicación direccionable analógico compatible y propio. La base con detector integrado admite un detector avanzado de la serie 200. (Consulte las instrucciones del panel para confirmar la compatibilidad).

Nota: Si el equipo de control no es capaz de tomar más de 99 direcciones de módulo, se generará un fallo por cada dirección que supere a la dirección 99.

Para conocer las especificaciones del aislante, consulte el documento SP20-3250 (disponible previa solicitud).




TERMINAL CONNECTIONS

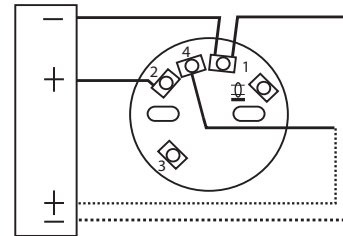


INSTALLATION


IP21C
SEAL -





B501AP
BASE
(PURCHASE
SEPARATELY)

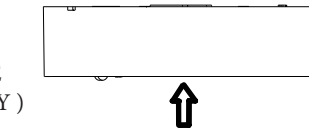



STROBE -
(TO
CONFIGURE
REFER TO
TABLE 2)

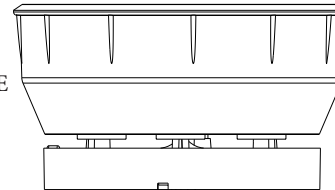

DETECTOR -
(PURCHASE
SEPARATELY)

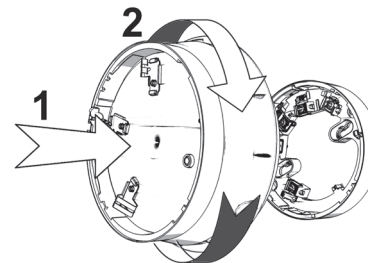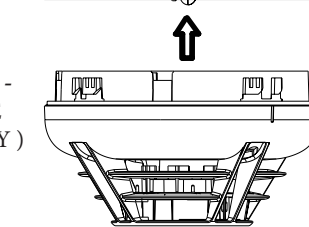

ANTI TAMPER LOCK



ENG IMPORTANT: Clean cut the tag. Do not deform the plastic.

FRE IMPORTANT: Coupez proprement la plaque. Ne déformez pas le plastique.

GER WICHTIG: Schneiden Sie die Kunststoffzunge ab. Verformen Sie dabei nicht den Kunststoff.

ITA IMPORTANTE: Tagliare di netto la targhetta

SPA IMPORTANTE: Corte la etiqueta. No deforme el plástico.



ANTI TAMPER RELEASE

(ENG) IMPORTANT: Follow the instruction strictly:

- 1) Insert a flat screwdriver
- 2) Lever the screwdriver down and twist the device anticlockwise.
- 3) Remove the screwdriver to unlock the device.

(FRE) IMPORTANT: Suivez strictement les instructions :

- 1) Insérez un tournevis plat
- 2) Faites descendre le tournevis et tournez le dispositif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 3) Retirez le tournevis pour déverrouiller l'appareil.

(GER) WICHTIG: Folgen Sie genau den Anweisungen:

- 1) Führen Sie einen flachen Schraubendreher ein.
- 2) Drücken Sie den Schraubendreher nach unten und drehen Sie den Melder entgegen dem Uhrzeigersinn.
- 3) Entfernen Sie den Schraubendreher um den Melder zu entfernen.

(ITA) IMPORTANTE: Seguire interamente le istruzioni:

- 1) Inserire un cacciavite a punta piatta
- 2) Fare leva con il cacciavite verso il basso e ruotare il dispositivo in verso antiorario
- 3) Rimuovere il cacciavite per liberare il dispositivo

(SPA) IMPORTANTE: Siga las instrucciones estrictamente:

- 1) Inserte un destornillador hacia abajo y gire el dispositivo en sentido antihorario.
- 2) Coloque el destornillador para desbloquear el dispositivo.

ENG For a full video on how to release the anti-tamper feature, please check:

FRE Pour une vidéo complète sur la manière de libérer le dispositif anti-fraude, veuillez consulter :

GER Für eine vollständige Videoanleitung um die Entnahmesicherung zu deaktivieren, prüfen Sie bitte:


ITA Per un video integrale su come rimuovere l'elemento anti-manomissione, cortesemente controllare:

SPA Para obtener un video completo sobre cómo liberar la función anti manipulación, visite:

<https://www.kac.co.uk/resources/accessories-guides>

Coverage data/ ceiling mount device example

| | | | | | |
|-------------|-----|--------|------------|---------|---------------------|
| EN 54-23 | Led | V | Z (Max) | X (Max) | V (m ³) |
| C - 3 - 8.5 | RED | 15-29V | 3m | 8.5m | 170 |

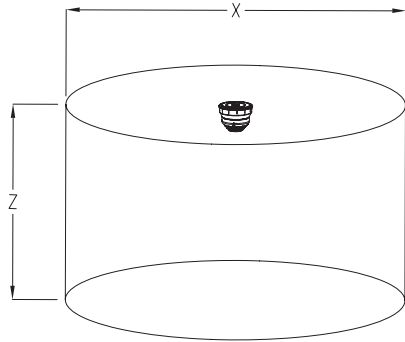

Regulation (EC) No 1907/2006

According to Article 33 of REACH Regulation be informed that the substance listed below may be contained in these products above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.


| Product code | Substance Name | CAS Number |
|--------------|----------------|------------|
| | Lead | 7439-92-1 |



This symbol on our product shows a crossed-out "wheelie-bin" as required by law regarding the Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) disposal. This indicates your responsibility to contribute in saving the environment by proper disposal of this Waste i.e. Do not dispose of this product with your other wastes. To know the right disposal mechanism please check the applicable law

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| V | 15 to 29VDC (24VDC typical) |
| I _(max) | 15mA |
| P _(max) | 340mW |
| (flash rate) | 0.5Hz |
| (standby mode) | 150uA |
| °C (operating temperature) | -10°C to +55°C |
| % (humidity) | up tp 93% (± 3%) - non condensing |
| (terminal size) | 2.5mm ² - maximum |

Address settings

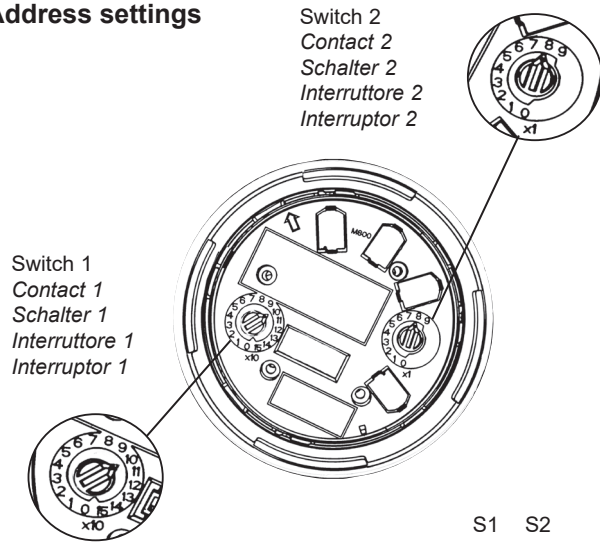

Switch 2
Contact 2
Schalter 2
Interruttore 2
Interruptor 2

Switch 1
Contact 1
Schalter 1
Interruttore 1
Interruptor 1

| | S1 | S2 |
|-----------|----------|----|
| Address | 108 = 10 | 8 |
| Adresse | 108 = 10 | 8 |
| Adresse | 108 = 10 | 8 |
| Indirizzo | 108 = 10 | 8 |
| Dirección | 108 = 10 | 8 |

(ENG)To set one of the 159 available addresses for the device use the two rotay switches located either side of the dip switch unit. The `tens` digits goes from 0 to 15 and the `units` from 0 to 9. *100 - 159 Only available with advanced protocol.

(FRE)Pour régler l'une des 159 adresses disponibles pour le dispositif, utilisez les deux commutateurs rotatifs situés sur l'un des côtés de l'unité de commutateurs DIP. Les chiffres des dizaines vont de 0 à 15 et ceux des unités de 0 à 9. *100 à 159 Uniquement disponible avec le protocole avancé.

(GER)Verwenden Sie die beiden Drehschalter zu beiden Seiten der DIP-Schaltereinheit, um eine der 159 verfügbaren Adressen für das Gerät einzustellen. Die „Zehner“-Ziffern reichen von 0 bis 15 und die „Einer“ von 0 bis 9. *100–159 stehen nur mit erweiterter Protokoll zur Verfügung.

(ITA)Per impostare uno dei 159 indirizzi disponibili per il dispositivo utilizzare i due selettori rotanti posizionati su entrambi i lati dell'unità DIP switch. Le cifre delle decine vanno da 0 a 15 e quelle delle unità da 0 a 9. *100 - 159 Disponibili solo con il protocollo avanzato.

(SPA)Para definir una de las 159 direcciones disponibles en el dispositivo, utilice los dos selectores giratorios situados a ambos lados del cuadro de conmutadores de selección. Los dígitos decimales van del 0 al 15 y las unidades del 0 al 9. *100-159 Solo disponible con el protocolo avanzado.



2831 20

Morley-IAS by Honeywell,
Pittway Tecnologica Srl, Via Caboto 19/3,
34147 Trieste, Italy

DOP049MO - ISO

EN54-23:2010

Fire detection and fire alarm
systems - Visual Alarm Devices

EN 54-17:2005

Fire detection and fire alarm
systems - Short-circuit isolators.

MI-BGL-PC-I

Dimensions

